Leikk. A – A:

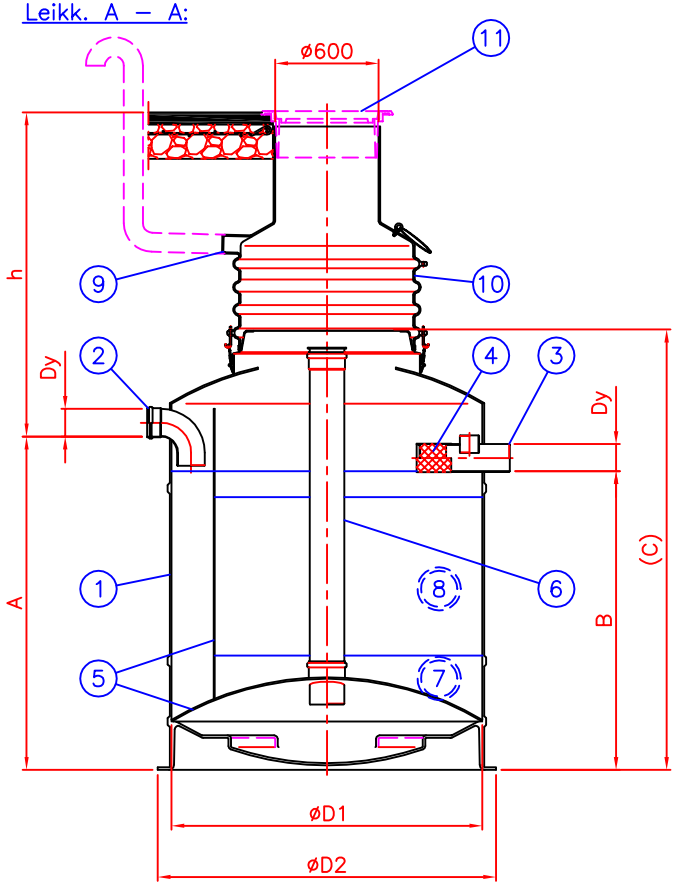

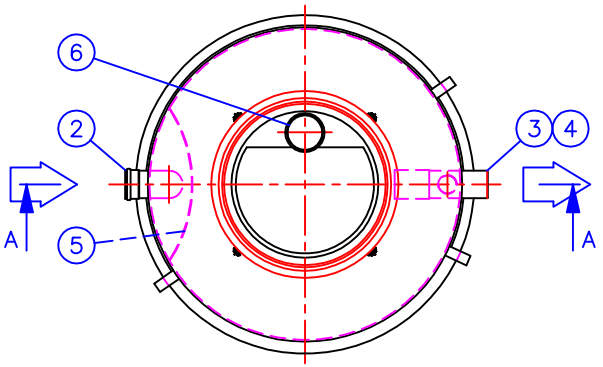

EuroPEK CFR aktiivihiilisuodatin		NS	3	6	10	15
Maksimivirtaama		l/s	3	6	10	15
D1/D2	Säiliön halkaisija	mm	1400/1560	1800/1960	2200/2370	2200/2370
A	Pohja/tuloyhde	mm	1600	1930	1750	2400
B	Pohja/lähtöyhde	mm	1400	1730	1550	2100
C	Kuljetuskorkeus	mm	2200	2550	2750	3400
8	Aktiivihiili	m^3/kg	0,9/425	1,8/850	3,0/1425	4,5/2150
7	Labko AF	m^3/kg	0,2/160	0,4/320	0,5/400	0,5/400
6	Huoltoyhde (1 kpl)	PVC	D200	D200	D200	D200
5	Väliseinä	LM	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
4	Verkkosihti	RST	D110	D160	D160	D200
3	Lähtöyhde	PVC	Dy110	Dy160	Dy160	Dy200
2	Tuloyhde	PVC	Dy110	Dy160	Dy160	Dy200
1	Lujitemuovimateriaali "Lasa Composit", pH 3–10/Lämpötilankesto Max. 50°C					
VALITTU EROTIN (x)		(x)	☐	☐	☐	☐

11	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto ø600, Standardi EN124 (1 kpl)			
	Kansi luokka A15 (1.5 tn) (x) ☐		LVI–koodi: 3322 050	
	Kansi luokka C250 (25 tn) ☐		LVI–koodi: 3322 054	
	Kansi luokka D400 (40 tn) ☐		LVI–koodi: 3322 056	
	Kehys ☐		LVI–koodi: 3325 010	
10	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE–MD h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)			1
	EuroHUK 600 h 9–13 (x) ☐		Huom! h=1000...1400 mm	
	EuroHUK 600 h13–17 ☐		Huom! h=1400...1800 mm	
	EuroHUK 600 h17–21 ☐		Huom! h=1800...2200 mm	
	EuroHUK 600 h21–25 ☐		Huom! h=2200...2600 mm	
9	Tuuletusyhde	PE	D110	1

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)

h= _____ mm (1000....2600 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin–Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Tuotenumero:	Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:	
	EuroPEK CFR NS3–NS15 Aktiivihiilisuodatin			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
JP/TL		JP 09.02.09	27AB04cs	09.02.09	

WAVIN–LABKO OY
Labkotie 1
FI–36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin–labko.fi

Rakennus kohde: